

Nasz znak: GK.7037.2.131.2016

**Pan**  
**Arkadiusz Michoński**  
**ul. Kościelna 1**  
**66-130 Bojadła**

## **WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

Wójt Gminy Bojadła odpowiadając na wniosek w sprawie określenia warunków podłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w Bojadłach, przy ul. Kościelnej 1 na działce nr 154 wyraża zgodę na dostawę wody na cele socjalno-bytowe po spełnieniu poniższych warunków:

Przy podłączeniu do gminnej sieci wodociągowej należy spełnić:


### **A. Warunki techniczne:**

1. Projektowane przyłącze wodociągowe wpiąć do istniejącej sieci wodociągowej  $\varnothing$  90 mm w działce nr 154 za pomocą nawiertki oraz zamontować zasuwę doziemną kołnierzową.
2. Na istniejącej sieci wodociągowej należy zainstalować nawiertkę z zaworem odcinającym zakończoną skrzynką "IMERA", którą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem płytą betonową.
3. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE  $\varnothing$  63 mm.
4. Przyłącze należy ułożyć na głębokości sieci rozdzielczej, lecz nie mniej niż 1,4 m.
5. W miejscu włączenia przyłącza wodociągowego umieścić tabliczkę orientacyjną informującą o włączeniu do sieci wodociągowej.
6. Przyłącze należy zaopatrzyć w wodomierz z zaworami przelotowymi przed i za wodomierzem.
7. W celu zabezpieczenia wodociągu przed wtórnym zanieczyszczeniem, za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnętrznej, zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy.

### **B. Warunki ogólne:**

1. Odbioru wykonanego przyłącza dokonuje się przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy, po uprzednim:
  - a) zakończeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;
  - b) zgłoszeniu przyłącza do odbioru przed zasypaniem oraz po zakończeniu całości robót,
  - c) wykonaniu przez uprawnionego geodetę inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza (1 egzemplarz mapy dostarczyć do Urzędu Gminy).
2. Dostawa wody nastąpi po spisaniu protokołu odbioru przyłącza oraz po dostarczeniu mapki geodezyjnej powykonawczej z naniesionym przyłączem i zawarciu umowy na dostawę wody.

3. Termin wykonania przyłącza należy zgłosić co najmniej trzy dni przed datą rozpoczęcia prac.
4. W pasie eksploatacyjnym przyłączy zabrania się lokalizacji budowli i trwałych nasadzeń.
5. Wszystkie koszty pokrywa inwestor.
6. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.

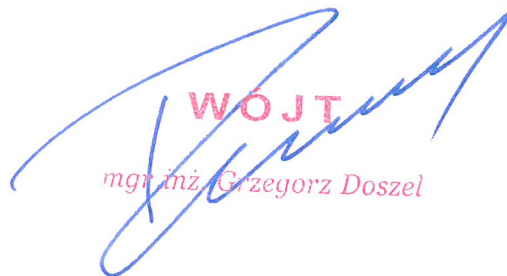

WOJT  
mgr inż. Grzegorz Doszel